



**Anslut GOLD till Swegon
INSIDE Cloud**



Vilka produkter är INSIDE Ready?

GOLD-aggregat producerade vecka 22, 2023 eller senare.

- Mjukvaruversion 2.41 eller senare
- Certifikat installerade i produktion på produkter producerade från vecka 22, 2023

Retrofit

- Mjukvaruversion 2.42 eller senare
- GOLD version E / F




**Hur kopplas ett GOLD-
aggregat upp?**

Koppla upp GOLD till internet


1. Ethernet-anslutning

Anslut ena änden av nätverkskabeln till anläggningens befintliga nätverk och den andra änden av kabeln till luftbehandlingsaggregatet (IQLogic).

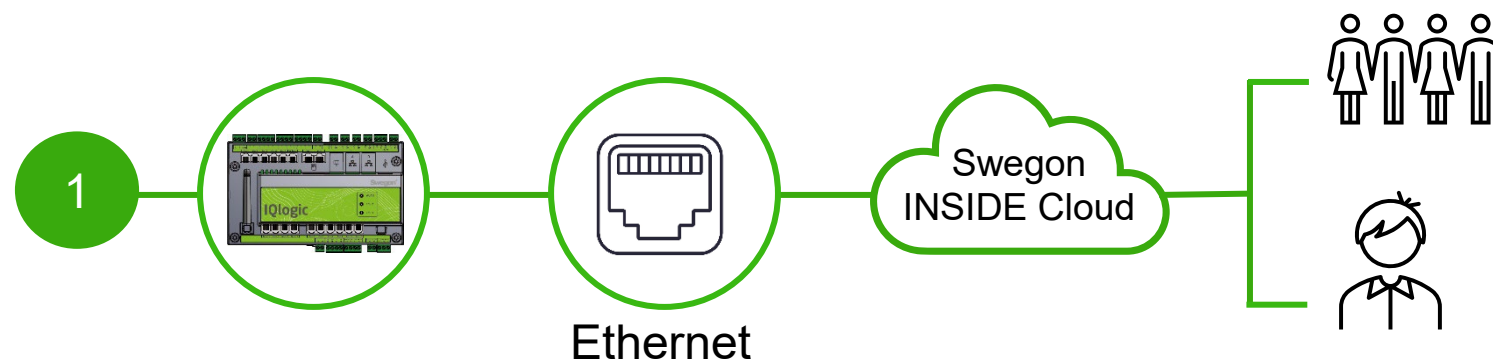

2. Mobilt nätverk

Använd en 4G-router med SIM-kort, speciellt utvecklat för detta ändamål.


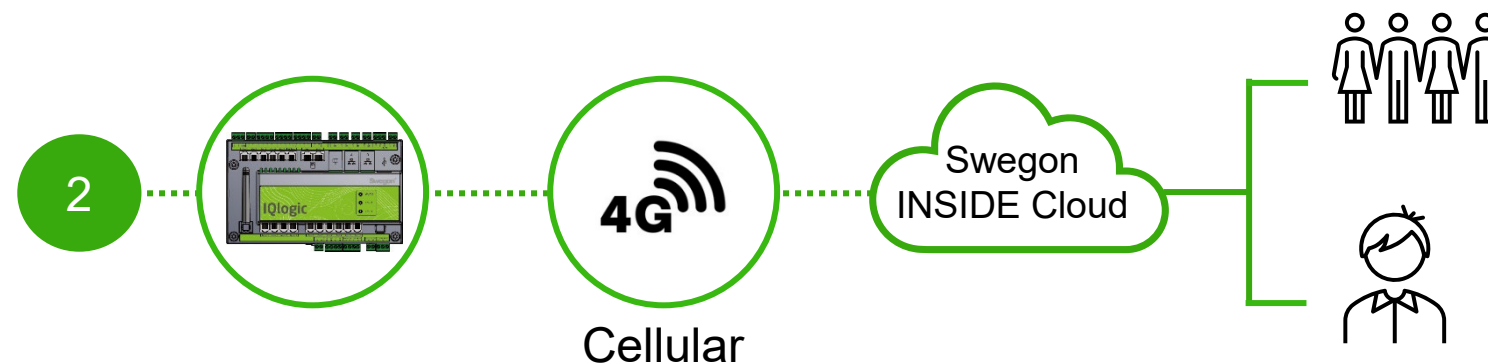




Certifikat installerat?

Aktivera Swegon INSIDE på HMI/Web

Med certifikat installerat

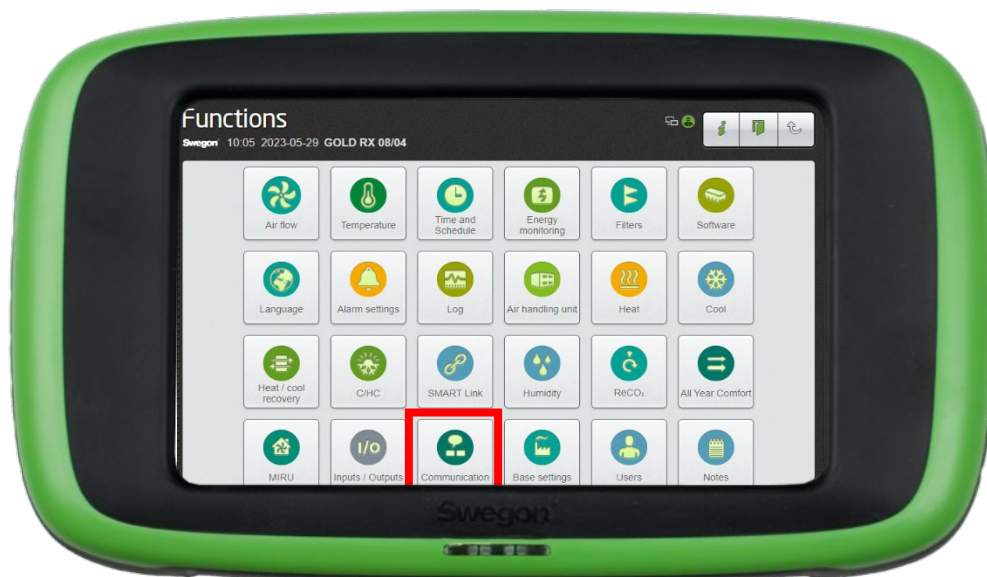

Säkerställ att DNS och serienummer är ifyllt.
Aktivera Swegon INSIDE.
Om Certifikat-status är "Certifikat giltigt" har du ett giltigt certifikat installerat.

Skapa ett konto

Med certifikat installerat

- Gå till [Swegons hemsida](#)
 - Support & software → Uppkopplade produkter
- 1 Begär åtkomst till INSIDE Portal
- 2 Fyll i formuläret och klicka Skicka

Kom igång!

1 →

1. Begär åtkomst till INSIDE Portal	▼
2. Gör din produkt INSIDE Ready (endast för retrofit)	▼
3. Gå till INSIDE Portal	▼

Kom igång!

1. Begär tillgång till INSIDE Portal

Ange uppgifterna nedan för att begära ett konto.

Om du redan har ett konto och vill lägga till en ny produkt eller byggnad, kontakta digitalservices@swegon.com

Kontoinformation

Email (används som användarnamn)*

Förnamn*

Efternamn*

Företag*

Byggnads- och produktinformation

Välj produkt*
Välj ▼

Produktens serienummer*

Byggnadens namn*

Byggnadens adress*

Ort*

Land*
Välj ▼

Din integritet är viktig för oss. Swegon använder dina uppgifter till att förse dig med information om den begärda tjänsten. Du kan avregistrera dig från denna kommunikation när som helst. För mer information, se vår integritetspolicy.

skyddas av reCAPTCHA
inmatning - Vikor

SKICKA

2 →



Retrofit

Skapa ett konto

Retrofit

- Gå till [Swegons hemsida](#)
 - Software → Uppkopplade produkter
- 1 Begär åtkomst till INSIDE Portal
 - Fyll i formuläret och klicka Skicka
- 2 Aktivera din produkt
 - Fyll i formuläret för att begära ett certifikat-ID och en aktiveringskod och klicka sedan på Skicka



Kom igång!

1. Begär åtkomst till INSIDE Portal	▼
2. Gör din produkt INSIDE Ready (endast för retrofit)	▼
3. Gå till INSIDE Portal	▼

Kom igång!

1. Begär tillgång till INSIDE Portal ▼

2. Gör din produkt INSIDE Ready (endast för retrofit) ▲

Ange uppgifterna nedan för att få ett certifikat för din produkt, och göra den INSIDE Ready.

Läs mer om INSIDE Ready och kontrollera om din produkt är kompatibel >

Du behöver ha ett konto i INSIDE Portal för att kunna göra denna förfrågan.

Kontainformation

Email (samma som för INSIDE Portal)*

Företagsnamn

Produktinformation

Välj produkt*
 Välj ▼

Produktens serienummer*

Produktens MAC-adress*
 Hittas under inställningar i din produkt, se produktens användarmanual för beskrivning

Byggnadens namn

Din integritet är viktig för oss. Swegon använder dina uppgifter till att förse dig med information om den begärda tjänsten. Du kan avregistrera dig från denna kommunikation när som helst. För mer information, se vår integritetspolicy.

avtän av reCAPTCHA.



SKICKA

3. Gå till INSIDE Portal ▼

Endast nödvändigt för retrofit


Se till att du har SW 2.42 eller senare

Retrofit

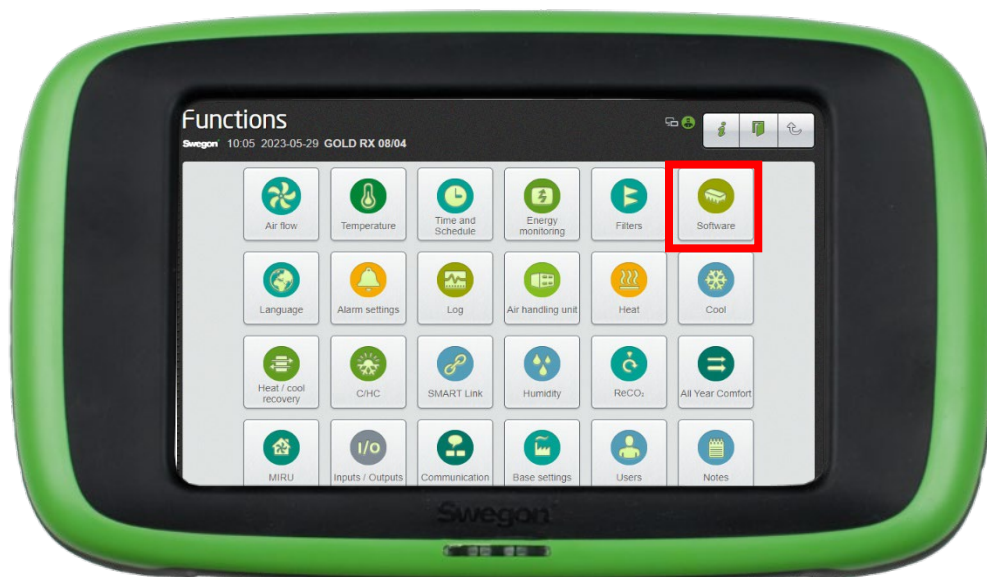


Aktivera Swegon INSIDE på HMI/Web

Retrofit




Se till att serienumret är angivet och aktivera sedan.

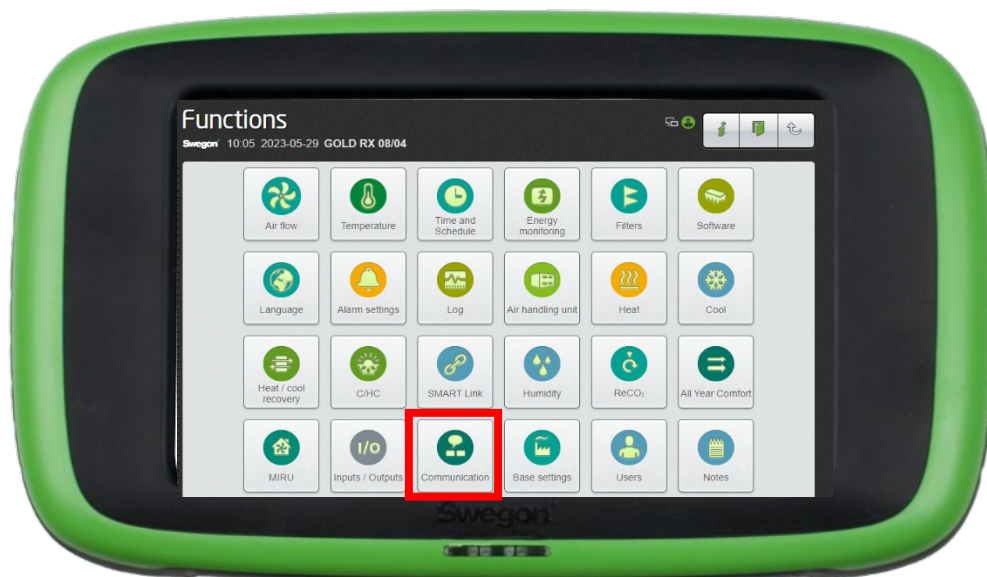

Aktivera Swegon INSIDE på HMI/Web

Retrofit



Ange certifikats-ID och aktiveringskod från e-målet du fick när produkten aktiverades och klicka sedan på Aktivera.





INSIDE Portal

INSIDE Portal är plattformen för alla anslutna Swegon-
produkter och navet för Swegons digitala tjänster


INSIDE Portal

– Navet för alla anslutna Swegon-produkter.

INSIDE Portal ger dig möjlighet att:


- Övervaka viktiga parametrar
 - Status för luftflöde, tryckfall, temperaturer etc.
 - Aktiva larm
- Skapa och exportera energirapporter
- Få övergripande insikter om AHU-aggregatets prestanda
- Enkelt aktivera ytterligare tjänster som kan öka effektiviteten i ditt system
- Bjud in portalanvändare att dela insikter och delegera åtkomstnivå

INSIDE Portal är kostnadsfri

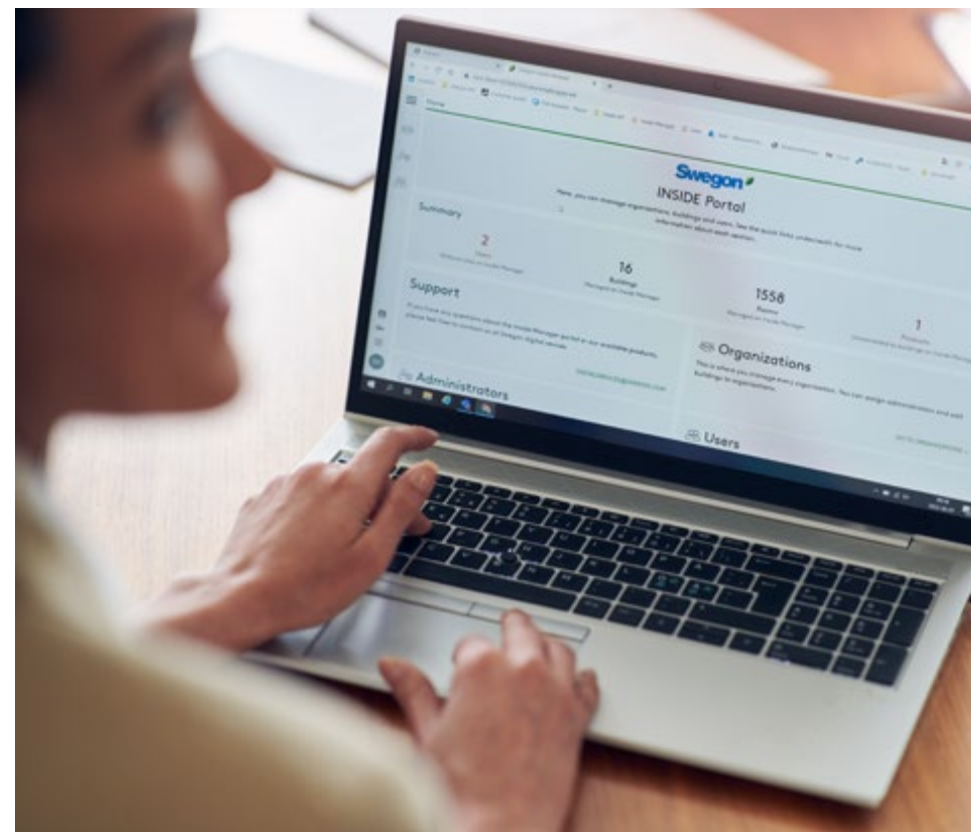

INSIDE Portal: Logga in

Länk till INSIDE Portal: <https://inside.swegon.com/>

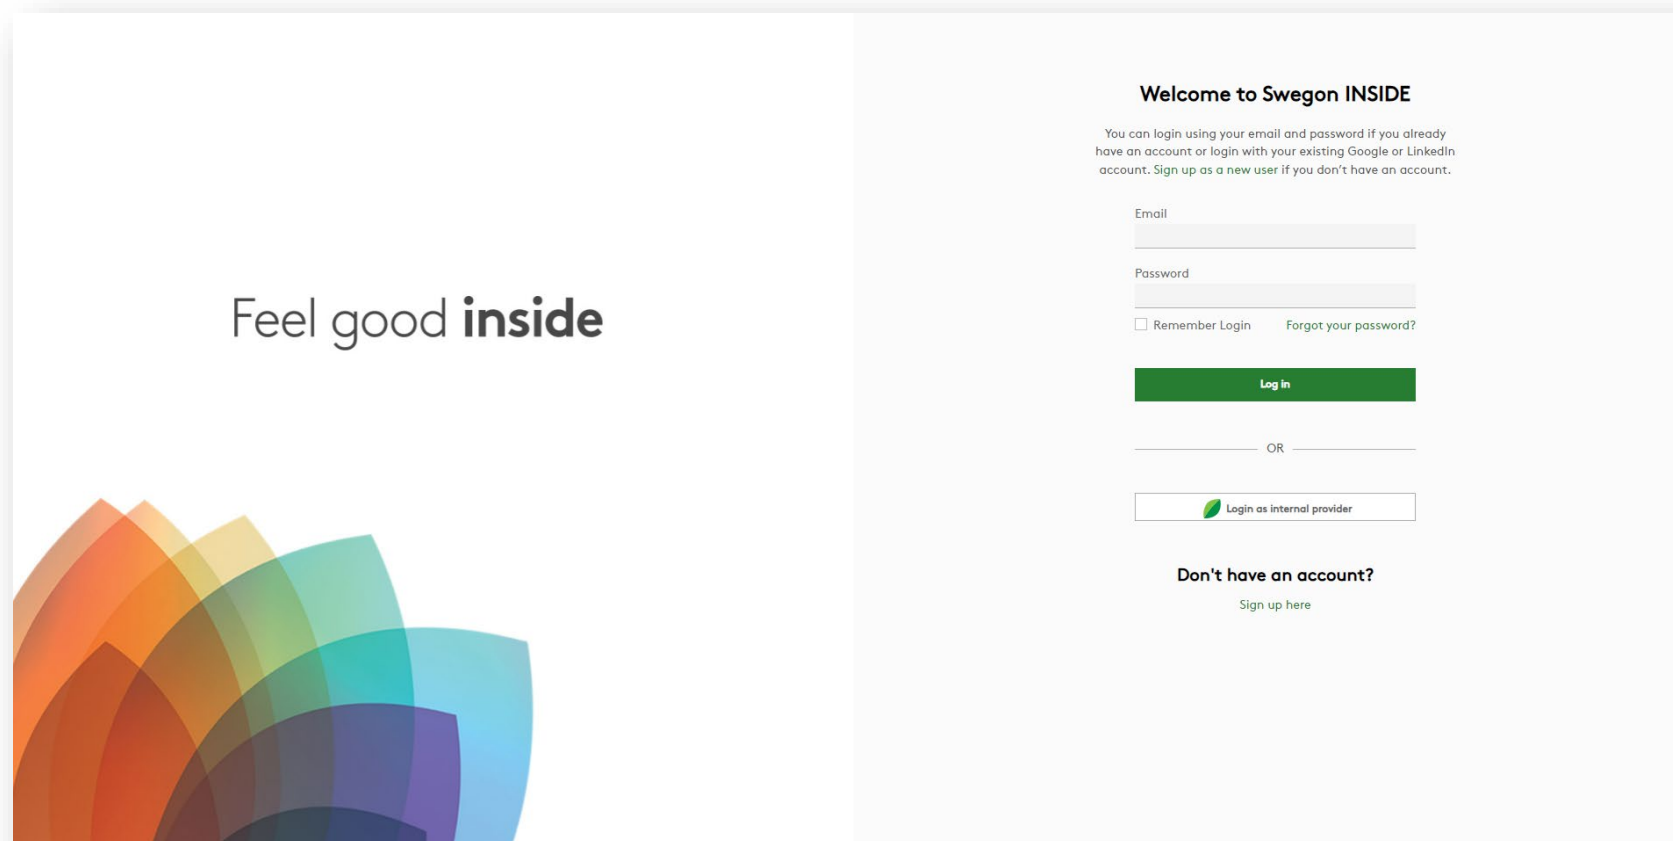

The screenshot shows the Swegon INSIDE login interface. On the left, there is a decorative graphic of overlapping semi-circles in various colors (orange, yellow, green, blue, purple) and the text "Feel good **inside**". On the right, the login form is titled "Welcome to Swegon INSIDE". It includes a welcome message, input fields for "Email" and "Password", a "Remember Login" checkbox, a "Forgot your password?" link, a green "Log In" button, an "OR" separator, and a "Login as internal provider" button. At the bottom, there is a "Don't have an account?" section with a "Sign up here" link.

Feel good **inside**

Welcome to Swegon INSIDE

You can login using your email and password if you already have an account or login with your existing Google or LinkedIn account. Sign up as a new user if you don't have an account.


Email

Password

Remember Login [Forgot your password?](#)

Log In

OR

 Login as internal provider

Don't have an account?

[Sign up here](#)

INSIDE Portal: Översikt över anslutna enheter



Home > buildings

Buildings

Search for building name

Name ↑	City	Country	Number of products	Organization
Swegon Borås	Borås	Sweden	1	Swegon
Swegon Cantarana	Cantarana	Italy	3	Swegon
Swegon France Lyon	Lyon	France	1	Swegon
Swegon Gembloux	Gembloux	Belgium	1	Swegon
Swegon Gothenburg	Gothenburg	Sweden	1	Swegon
Swegon Kvänum	Kvänum	Sweden	3	Swegon
Swegon Kvänum Testcenter	Kvänum	Sweden	2	Swegon
Swegon Luleå	Luleå	Sweden	1	Swegon
Swegon Malmö	Malmö	Sweden	1	Swegon
Swegon Norrköping	Norrköping	Sweden	1	Swegon
Swegon Örebro	Örebro	Sweden	1	Swegon
Swegon Stockholm	Stockholm	Sweden	1	Swegon
Swegon Tomelilla	Tomelilla	Sweden	1	Swegon
Swegon Umeå	Umeå	Sweden	1	Swegon

Rows per page: 100 ▾ 1-14 of 14 < >

Fullständig översikt över alla byggnader i din organisation

- Byggnadsnamn
- Byggnadens plats
- Antal produkter

INSIDE Portal: Översikt över anslutna enheter



Home > buildings > Swegon Kvänum

← GO BACK

Swegon Kvänum

Kvänum, Sweden
Latitude: 58.2980300699508
Longitude: 13.189557

Products

Search (name, serial number) 🔍

Name	Product type	Building	Serial number	Software version	Active alarm	Connected
Kvänum Tellus, Casa	GOLD	Swegon Kvänum	G00403364	2.42		●
Swegon Kvänum	WISE	Swegon Kvänum	6V5M1U5CIUTPHT38WDXD	1.160.1		●
TA/FA 37	GOLD	Swegon Kvänum	G320716	2.42		●

Rows per page: 10 ▾ 1-3 of 3 < >

Rooms

Building administrators

FR

Fullständig översikt över Swegons produkter i varje byggnad

- Plats
- Mjukvaruversion
- Aktiva larm
- Status för anslutning

INSIDE Portal: Övervaka prestanda

← GO BACK EDIT NAME

GOLD RXHC 12

Connected ●
Software version: 2.42
Serial number: 2006392391

Information

AHU status

AHU status	Damper switch off delay
Supply air	
Supply air	15.9 °C
Supply air flow	803.0 l/s
Supply air fan power consumption	0.6 kW
Supply air duct pressure	112.5 Pa
Supply filter	
Supply air internal filter	106.7 Pa
Supply air internal filter alarm	0.0 Pa
Extract air	
Extract air	23.0 °C
Extract air flow	800.0 l/s
Extract air duct pressure	109.3 Pa
Extract air fan power consumption	0.5 kW
Extract filter	
Extract air internal filter	66.5 Pa

Övervaka:

- Driftstatus
- Nyckelparametrar
- Energidata
- Larm

Live: alltid senaste värdet

Temperature

°C

°F

Pressure

Pa

psi

in.wc

Airflow

l/s

cfm

m³/s

m³/h

INSIDE Portal: Övervaka prestanda

Energy	
Cool power recovery	0.0 kW
Specific fan power	1.4 kW/m ³ /s
Temperature efficiency	0.0 %
Heat power recovery	0.0 kW
Temperature efficiency	0.0 %
Heat exchange motor energy consumption since unit installation	0.2 MWh
Heat energy consumption since unit installation	12.0 MWh
Total Heat Cool energy consumption since unit installation	16.1 MWh
Total energy recovery since unit installation	59.6 MWh
Total air fan energy consumption since unit installation	8.4 MWh
Supply air fan energy consumption	1.3 MWh
Heat energy recovery since unit installation	59.2 MWh
Supply air fan energy consumption since unit installation	4.2 MWh
Extract air fan energy consumption	1.2 MWh
Total AHU energy consumption since unit installation	8.6 MWh
Heat exchange motor power consumption	0.0 kW
Extract air fan energy consumption since unit installation	4.2 MWh
Cool energy recovery since unit installation	0.5 MWh
Total AHU energy consumption	2.6 MWh
Heat exchange motor energy consumption	0.0 MWh
Cool energy consumption since unit installation	4.1 MWh

Alarms	
Alarm priority A triggered	0
Alarm priority B triggered	0

Detaljerad information om aktiva larm

Alarms	
Name	Raised at
Info 98:7 Extract air air handling unit filter calibration not performed	2023-07-19 07:24
Info 98:5 Supply air air handling unit filter calibration not performed	2023-07-19 07:24

Rows per page: 100 1-2 of 2

INSIDE Portal: Energirapporter



Home > buildings > Swegon Kvänum > Product: Kvänum Tellus, Casa

Connected ●
Software version: 2.42
Serial number: G00403364

Information

Reports

CREATE REPORT DOWNLOAD REPORT ↓ DELETE REPORT(S)

Created	Status	From	To
<input checked="" type="checkbox"/> 2023-05-29 08:10	Completed	2023-05-01	2023-05-29
<input type="checkbox"/> 2023-05-10 07:54	Completed	2023-04-01	2023-05-02
<input type="checkbox"/> 2023-04-13 08:04	Completed	2023-03-17	2023-04-13
<input type="checkbox"/> 2023-04-11 13:48	Completed	2023-04-05	2023-04-10
<input type="checkbox"/> 2023-04-07 17:56	Completed	2023-03-16	2023-04-07
<input type="checkbox"/> 2023-03-27 10:17	Completed	2023-03-20	2023-03-27
<input type="checkbox"/> 2023-03-14 10:03	Completed	2023-03-06	2023-03-13

1 row selected Rows per page: 10 1-7 of 7



Uploads

Snabbt och enkelt att generera energirapporter


Energy report

Analysera prestandan


Generera energirapporter med önskat tidsintervall och detaljnivå.

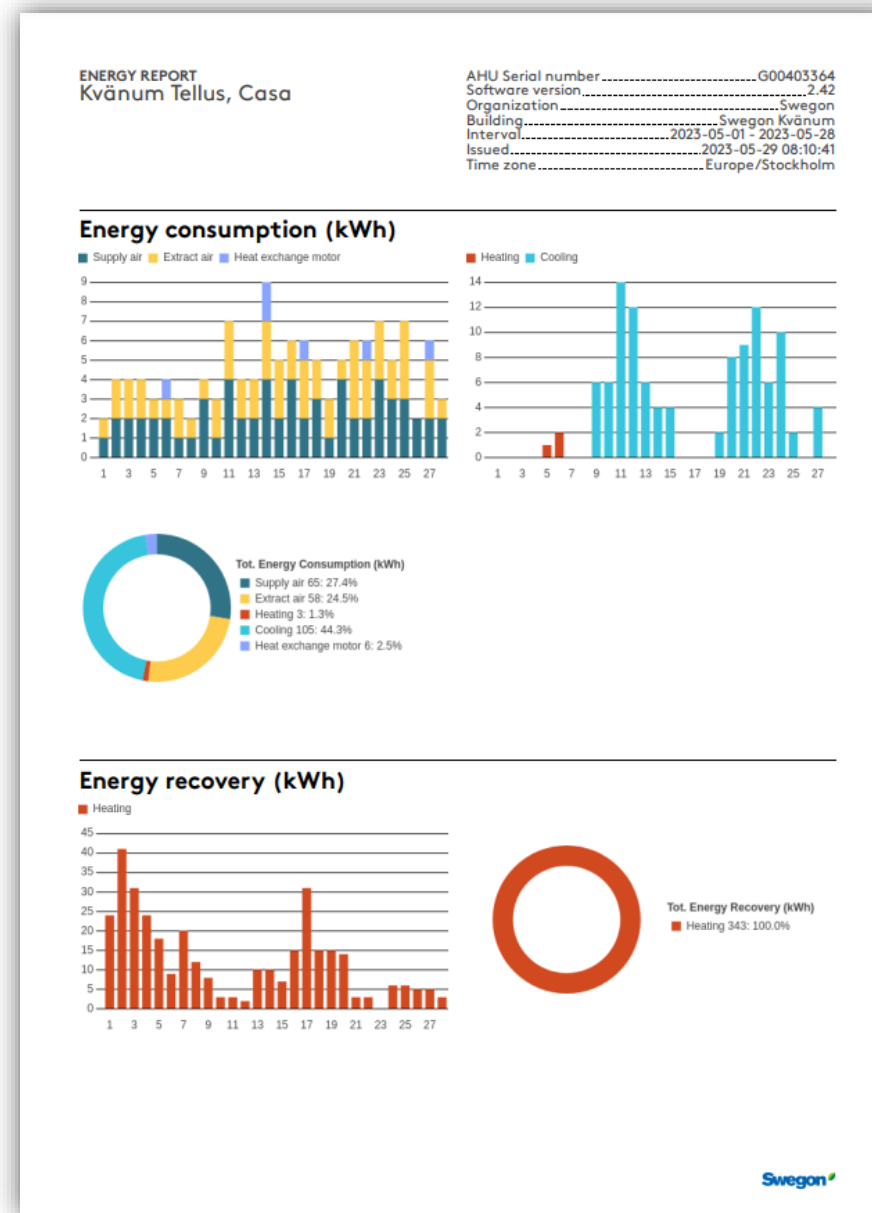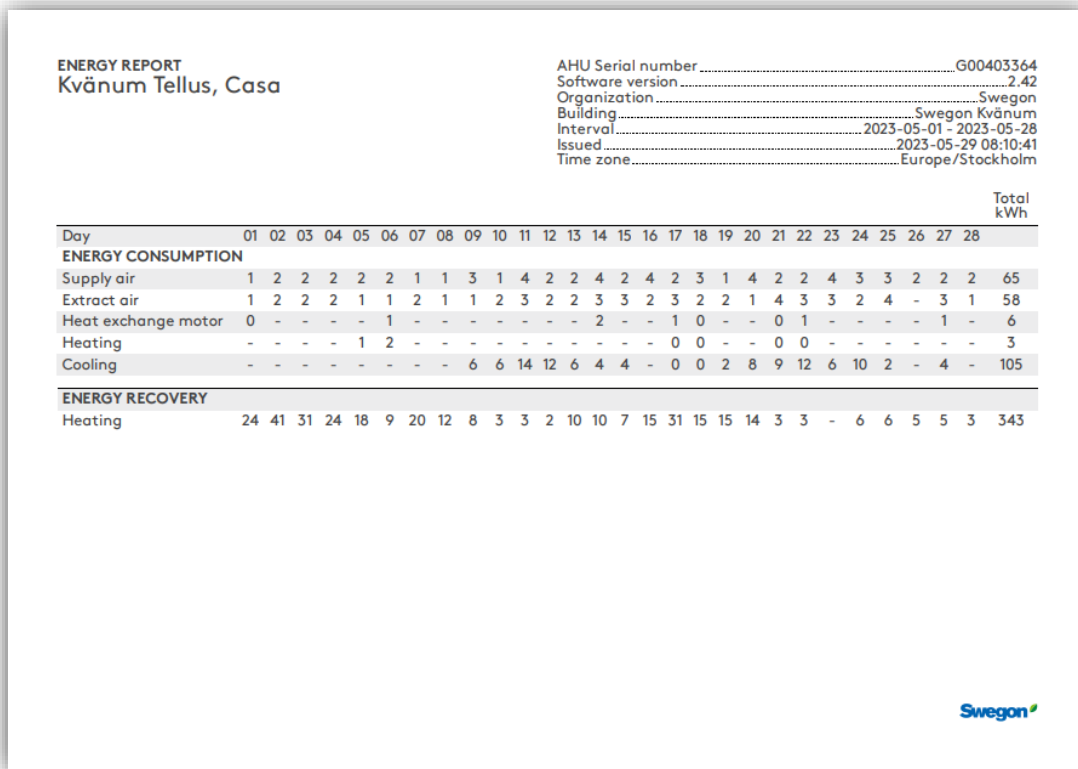

Flera sätt att övervaka GOLD

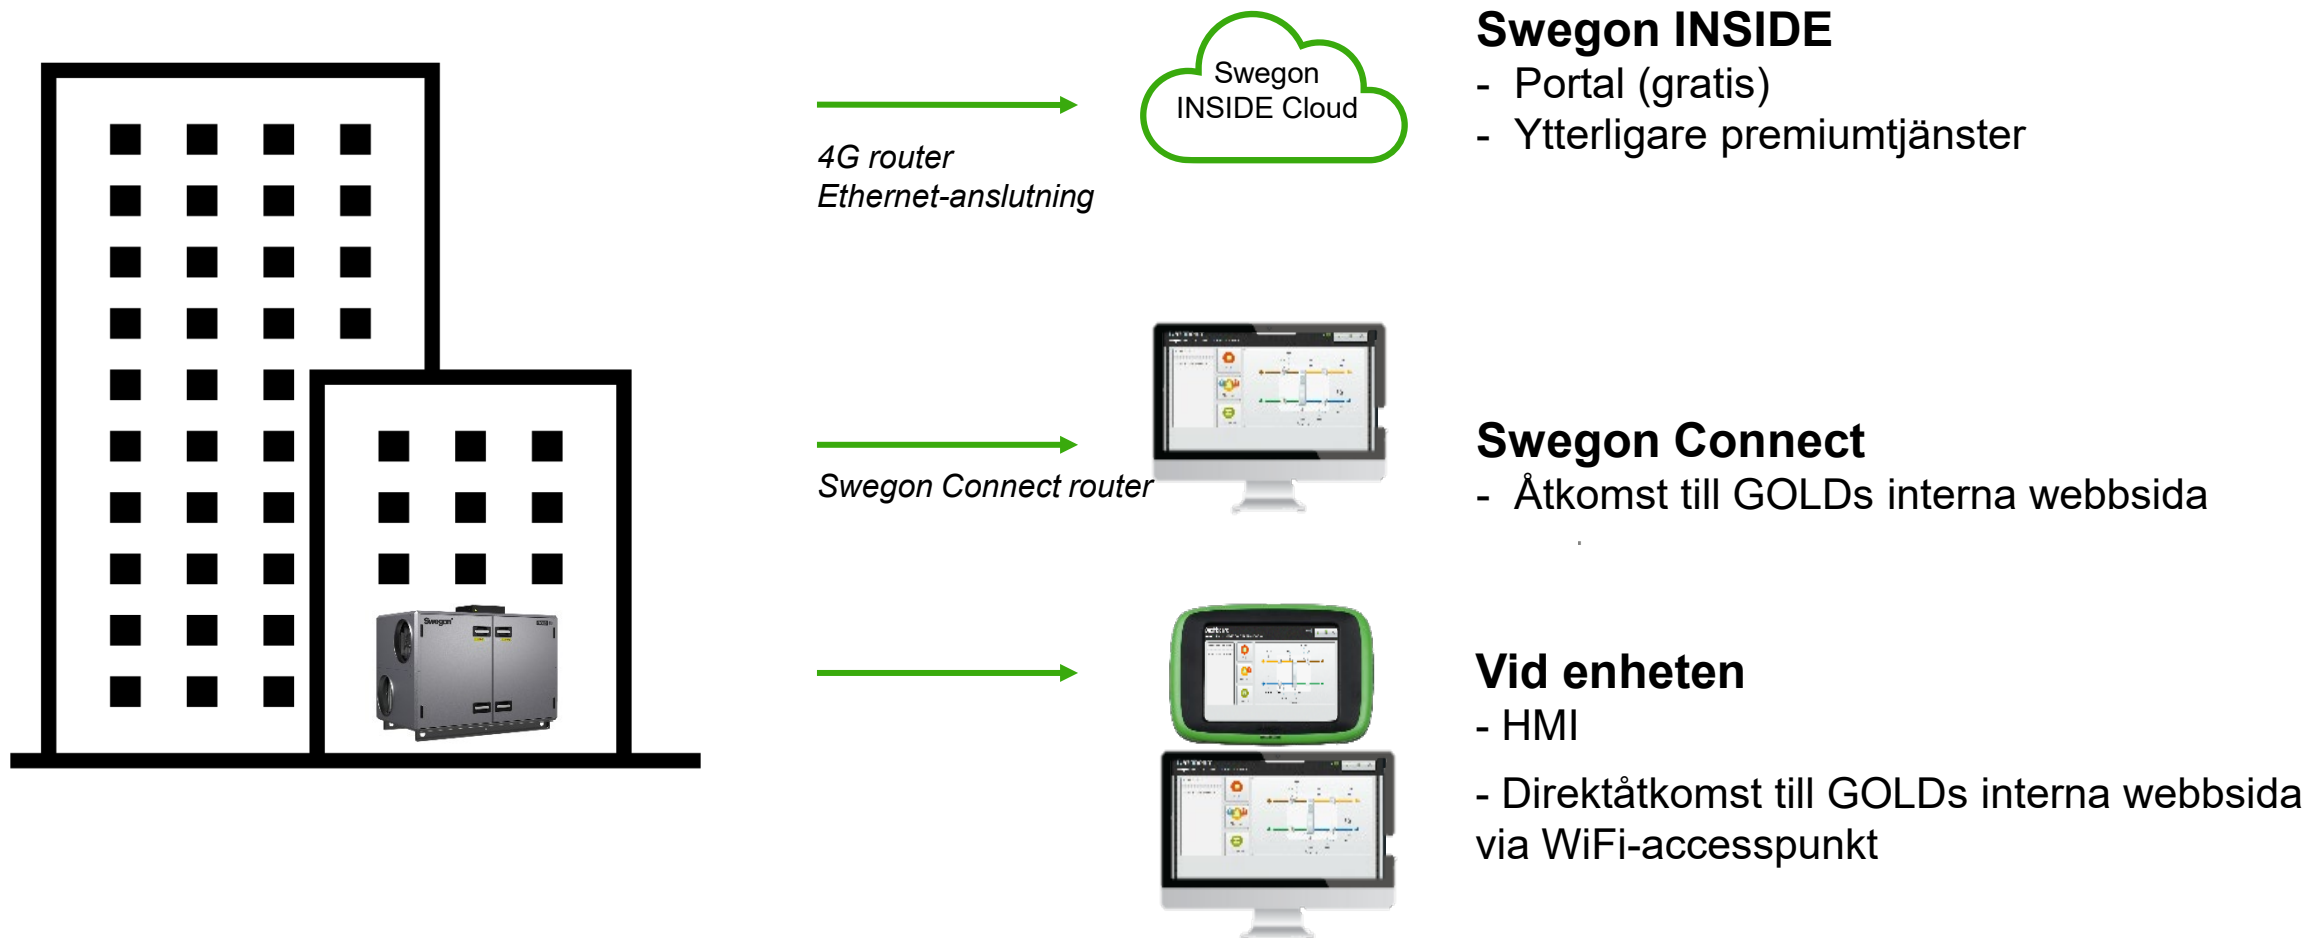

Digitala tjänster

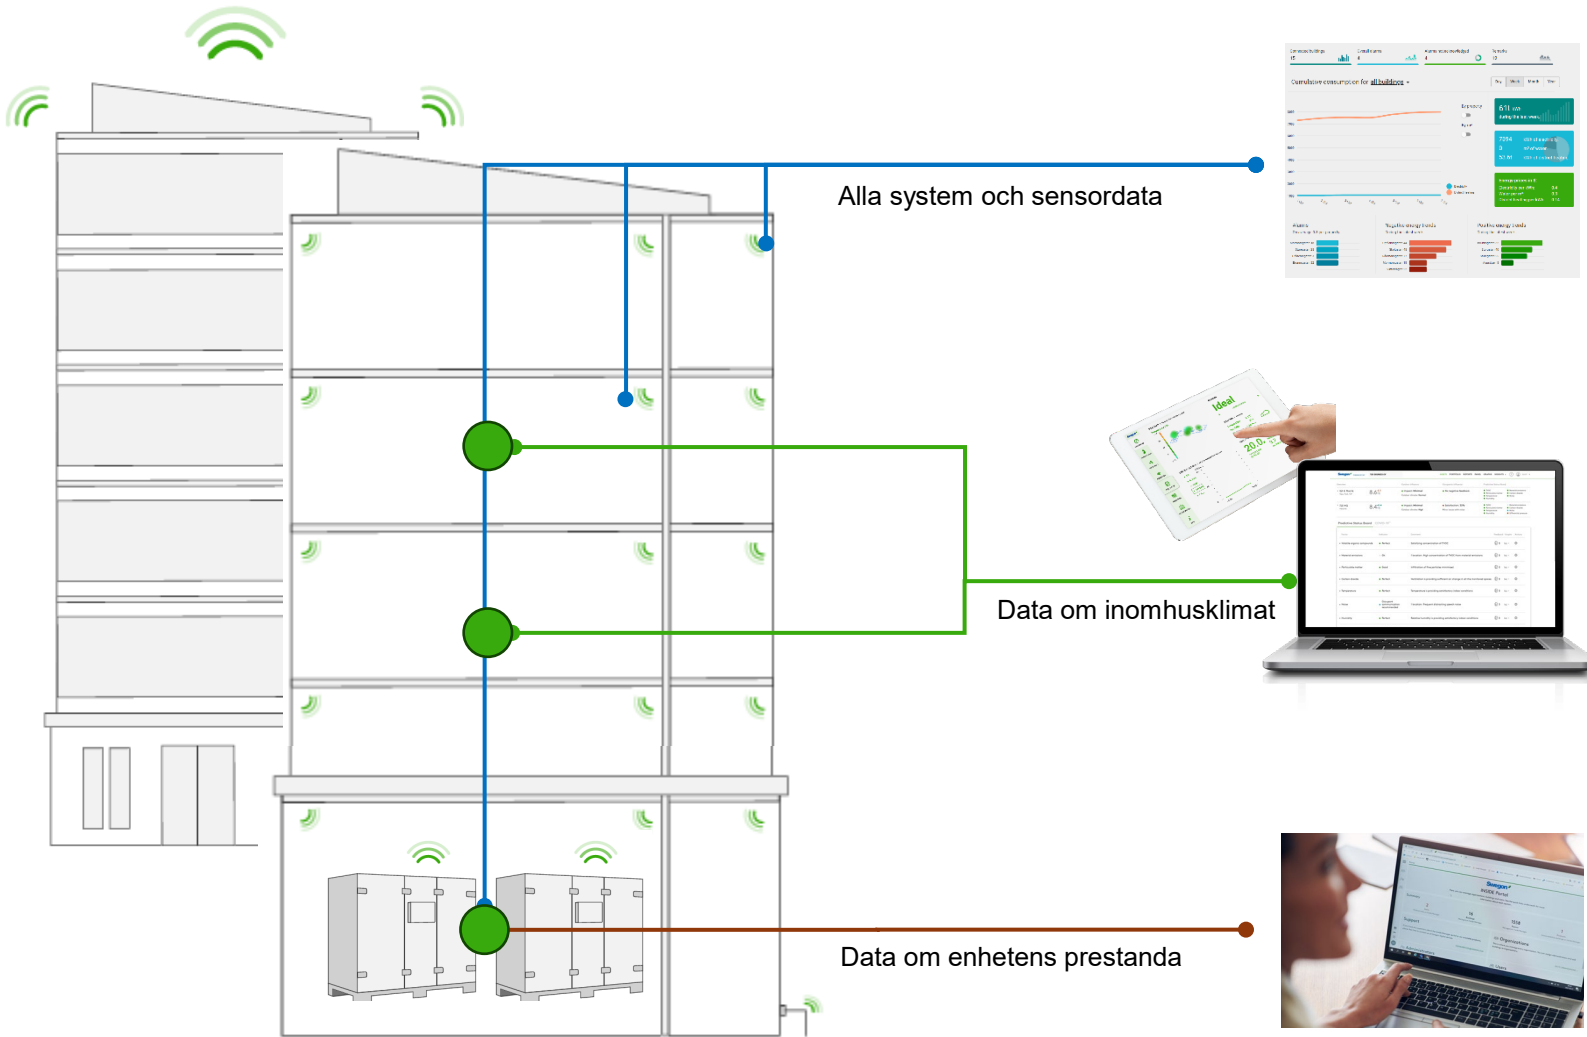

INSIDE Director

Kombination av BMS- och EMS-funktioner för ett komplett byggnadsbestånd.




INSIDE Analytics & Visualiser

Analys och visualisering av inomhusklimatet.



INSIDE Portal

Fjärrövervakning av AHU:s nyckelparametrar, aktiva larm och energiförbrukning.

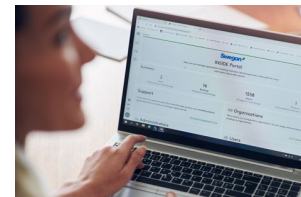

Swegon 





Feel good **inside**